


LEGENDA	
I	INTERRUTTORE
SB	SEZIONATORE DI BARRA
SL	SEZIONATORE DI LINEA
ST	SEZIONATORE DI TERRA
TR	TRASFORMATORE (TRAFO)
BA	BOBINA DI APERTURA
CT	SONDA TEMPERATURA
MT	MEDIA TENSIONE
BT	BASSA TENSIONE
TA	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO
CC	CAVO DI CONTROLLO

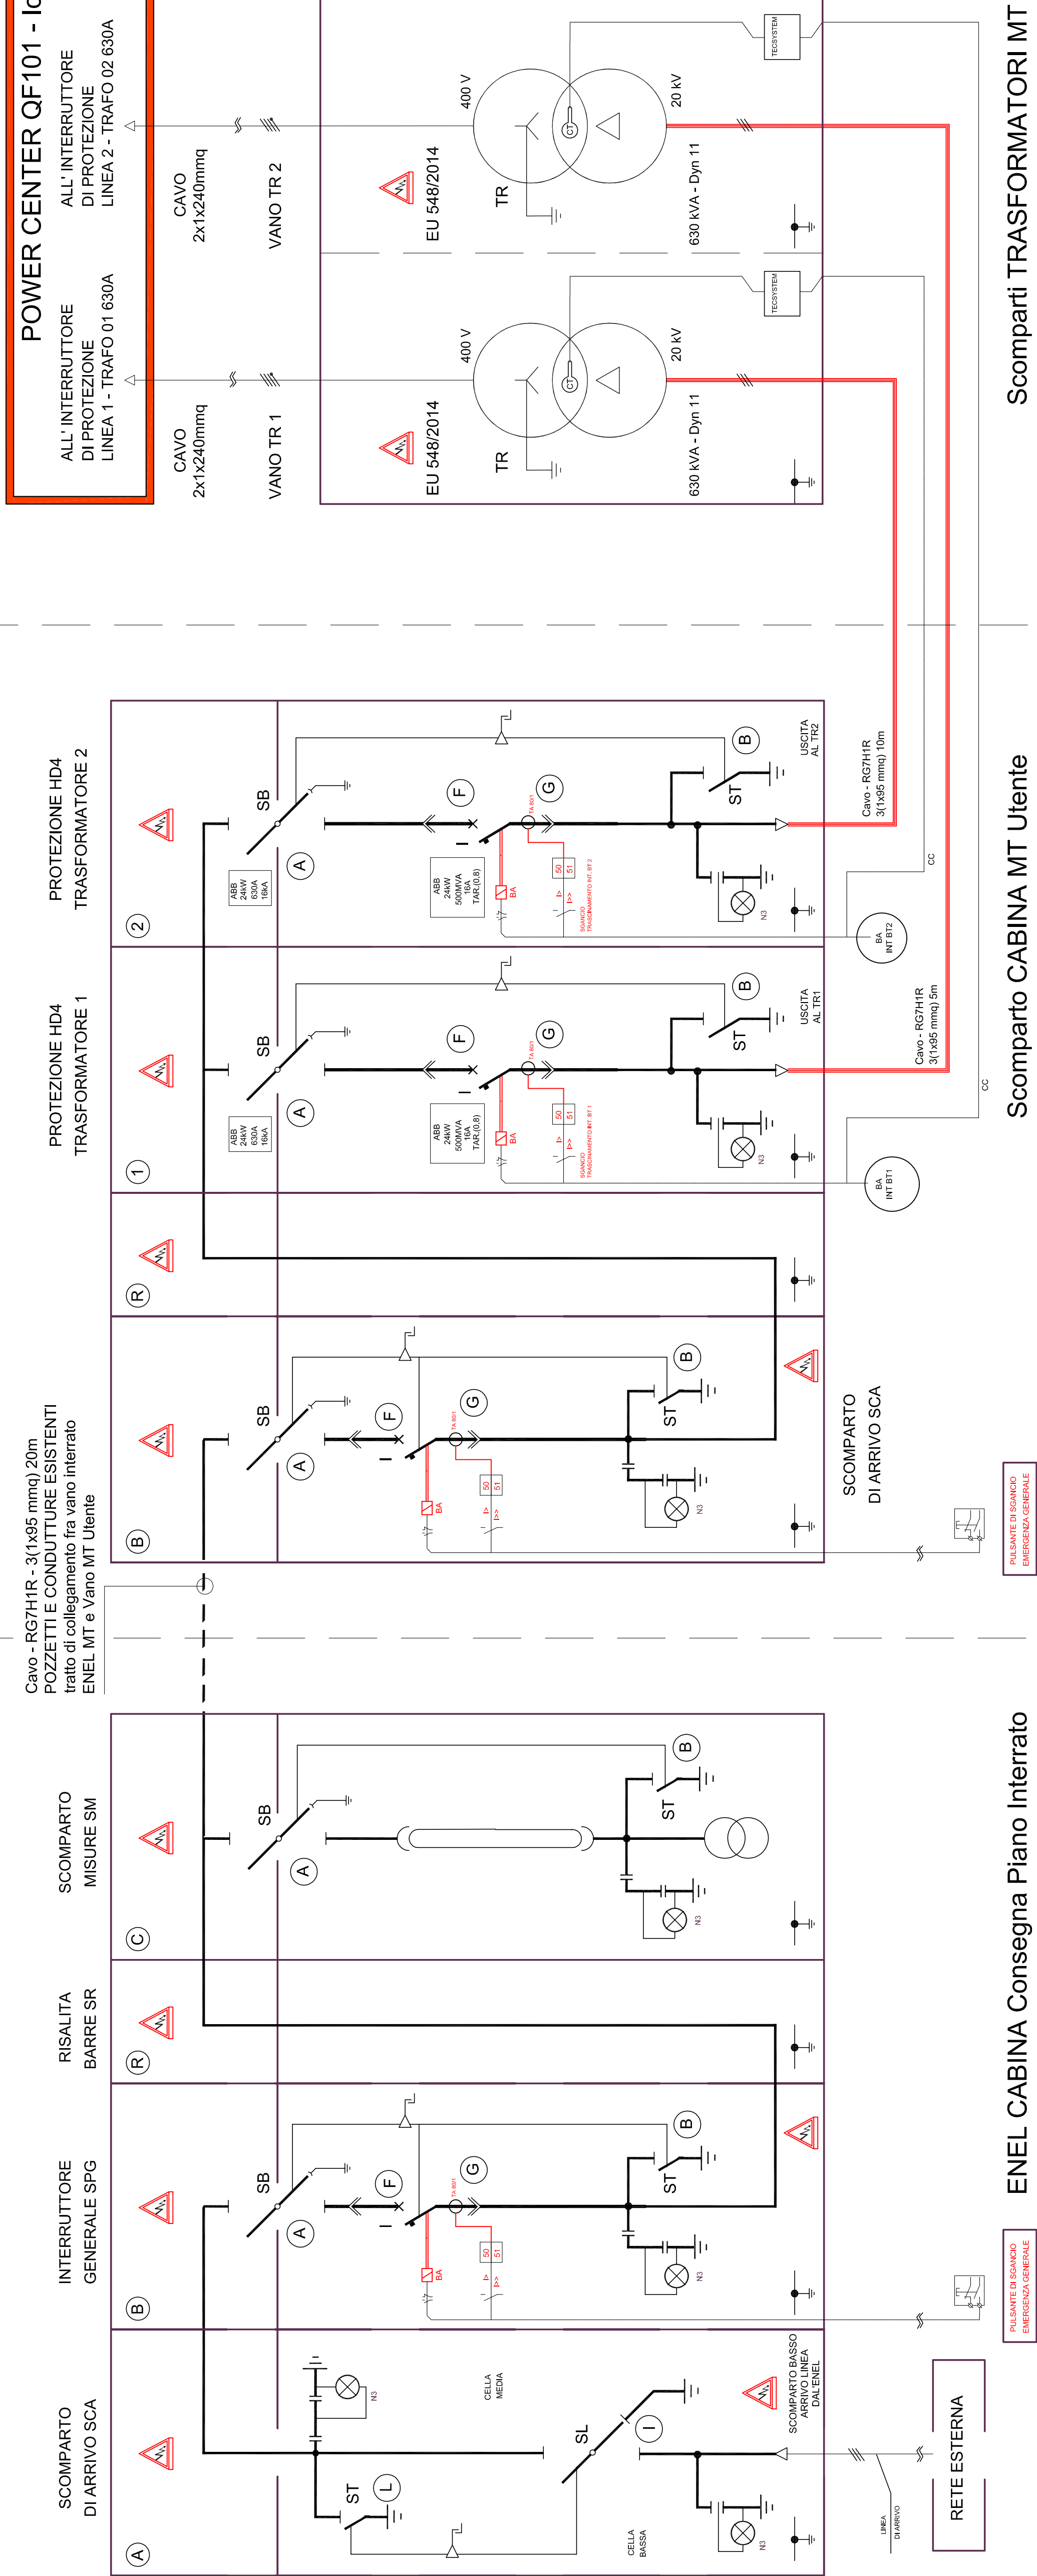

LAVORI DI: ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO  
ELETTRICO DELL'OFFICINA, UFFICI, CRAL, SITI IN VIA L. JACOBINI, Z.I. BARI,  
DI PROPRIETA' DELL'AMTAB S.P.A. - CIG: 6962082BCE

**STAZIONE APPALTANTE**  
**AMTAB S.p.A.**  
**Il Direttore Generale - dott. ing. Francesco LUCIBELLO**

**Responsabile U.O. del Procedimento**  
**dott. ing. Giuseppe RUTA**

**Progettazione:**  
**dott. ing. Salvatore TORRE**  
Via G. Garibaldi, 158 - 95045 Misterbianco (CT)  
tel. 095464944 - 330366846 fax. 095505787 - ORDING - CT 3718  
salvatore\_torre@ingepic.it  
ingegneriamtorre@gmail.com

Collaborazione: dott. ing. Mariella GUARNERA - ORDING - CT 7172

Revisione	0	1	2	3	4	ELABORATO GRAFICO	SCHEMA - MODULI MEDIA TENSIONE - BLOCCHI BASSA TENSIONE	TAVOLA n.03	
						DRAWING N. 001.043.003		GENNAIO 2018	Elaborato n.03
	PROGETTO DEFINITIVO								

