


LEGENDA SIMBOLI	
	Cassetta di derivazione e/o transito normale e stagna
	Scatola di derivazione e/o transito normale e stagna
	Presse 10-16A-UNEL da UPS
	Presse 10-16A-UNEL da normale
	Presse luce e F.M. 2x16A IP55
	Pulsante 10A
	Interruttore, Deviatore 10A
	Motori monofase e/o trifase
	STANZA D.07 - Magazzino
	Plafoniere illuminazione condotto ascensore
	Quadro elettrico
	Split Climatizzazione h.3.00 (trave parete perimetrale soffitto)
	Fancoil Climatizzazione h.0.00 (parete perimetrale pavimento)
	Fotocopiatore
	Tubo RK15 in P.V.C. a parete e/o soffitto varie sezioni
	Passerella a filo L.100/400 h.75 in controsoffitto al piano terra. Passerella chiusa L.150/400 h.50-75 a vista
	Quadro IEC 309 con L.A.M. - Prese Int. 1x2x16A+T, 1x3x16A+T
	Plafoniera tipo Office DL LED 25W
	Plafoniera tipo Luna LED
	Plafoniera tipo Mario Eco LED 35W
	Plafoniera tipo Office DL B LED 35W
	Plafoniera tipo Mario Style LED 37W
	Plafoniera tipo Simple LED 20W
	Plafoniera tipo DLD LED 24W


Superfici a
cielo aperto

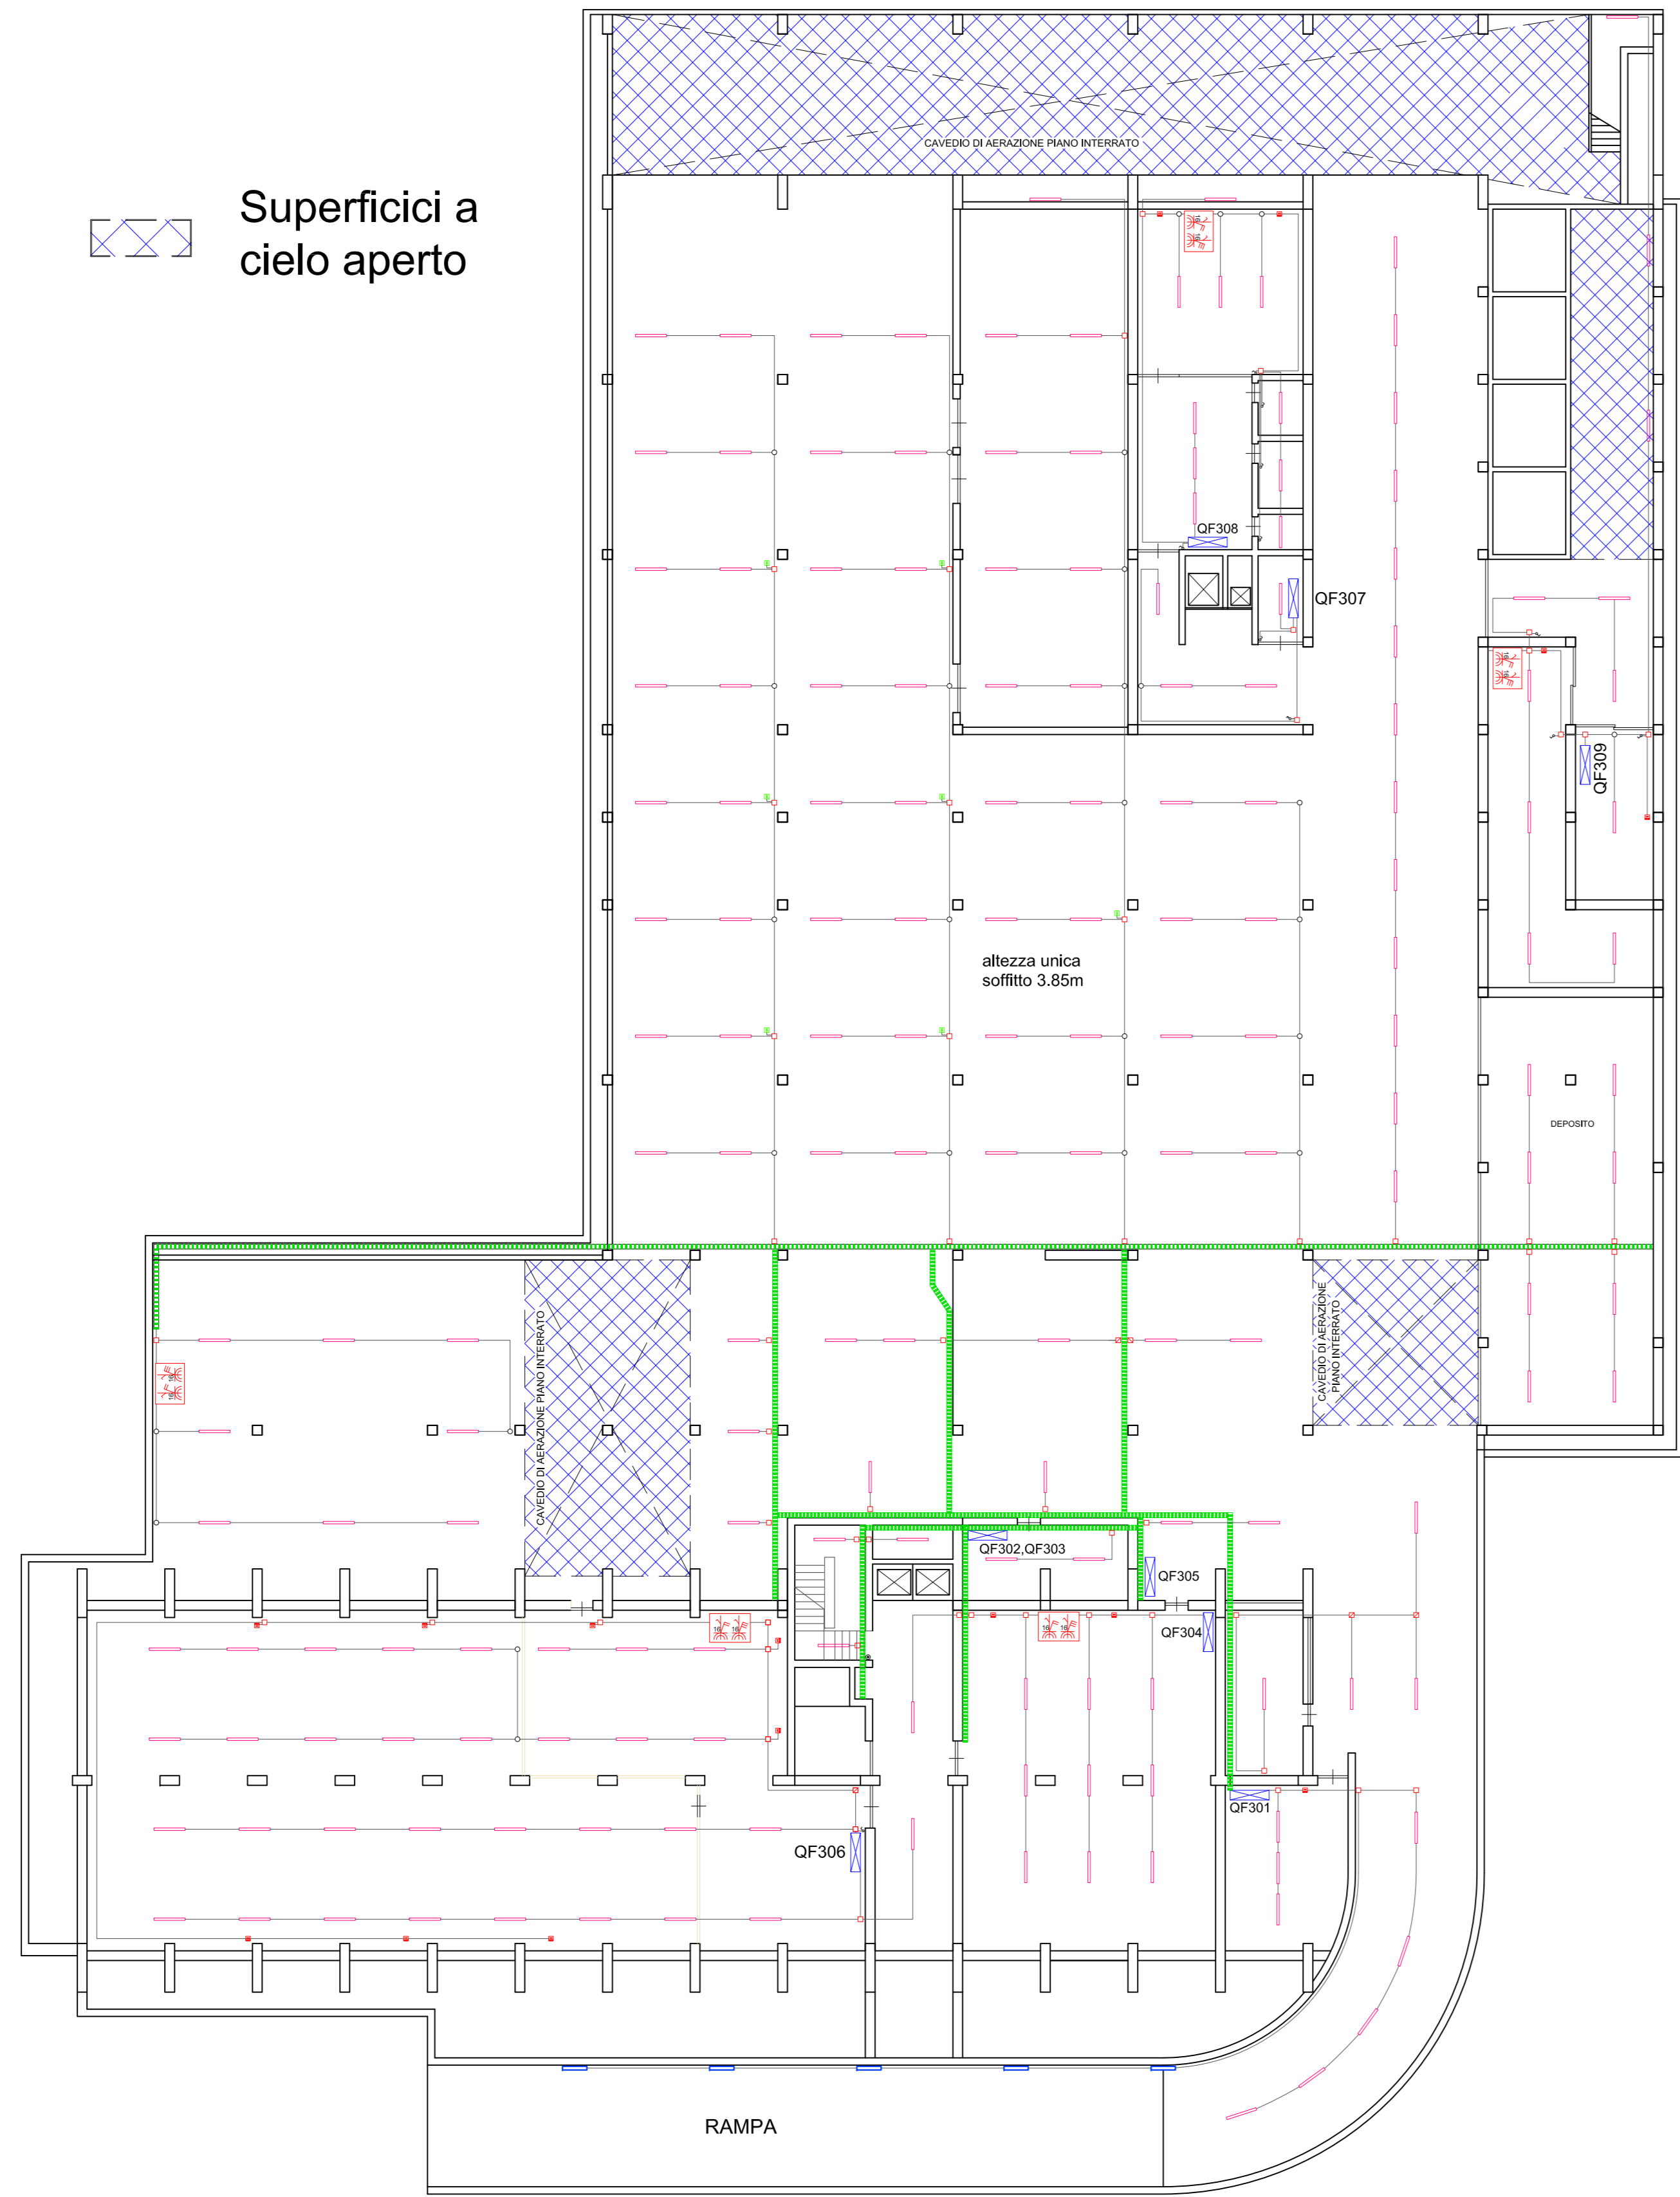

FABBRICATO UFFICI PIANO INTERRATO

LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI


- QF301 — ARMADIO GEN. FABBRICATO 3 UFFICI, SERVIZI SOCIALI
 QF302 — QUADRO ASCENSORE 1
 QF303 — QUADRO ASCENSORE 2
 QF304 — ARMADIO CENTRALE E CONDIZIONAMENTO
 QF305 — QUADRO IMPIANTI P. INTERRATO
 QF306 — QUADRO ARCHIVIO
 QF307 — QUADRO ASCENSORI BLOCCO CRAL
 QF308 — QUADRO OFFICINA
 QF309 — QUADRO BLOCCO AUTOCALIVE

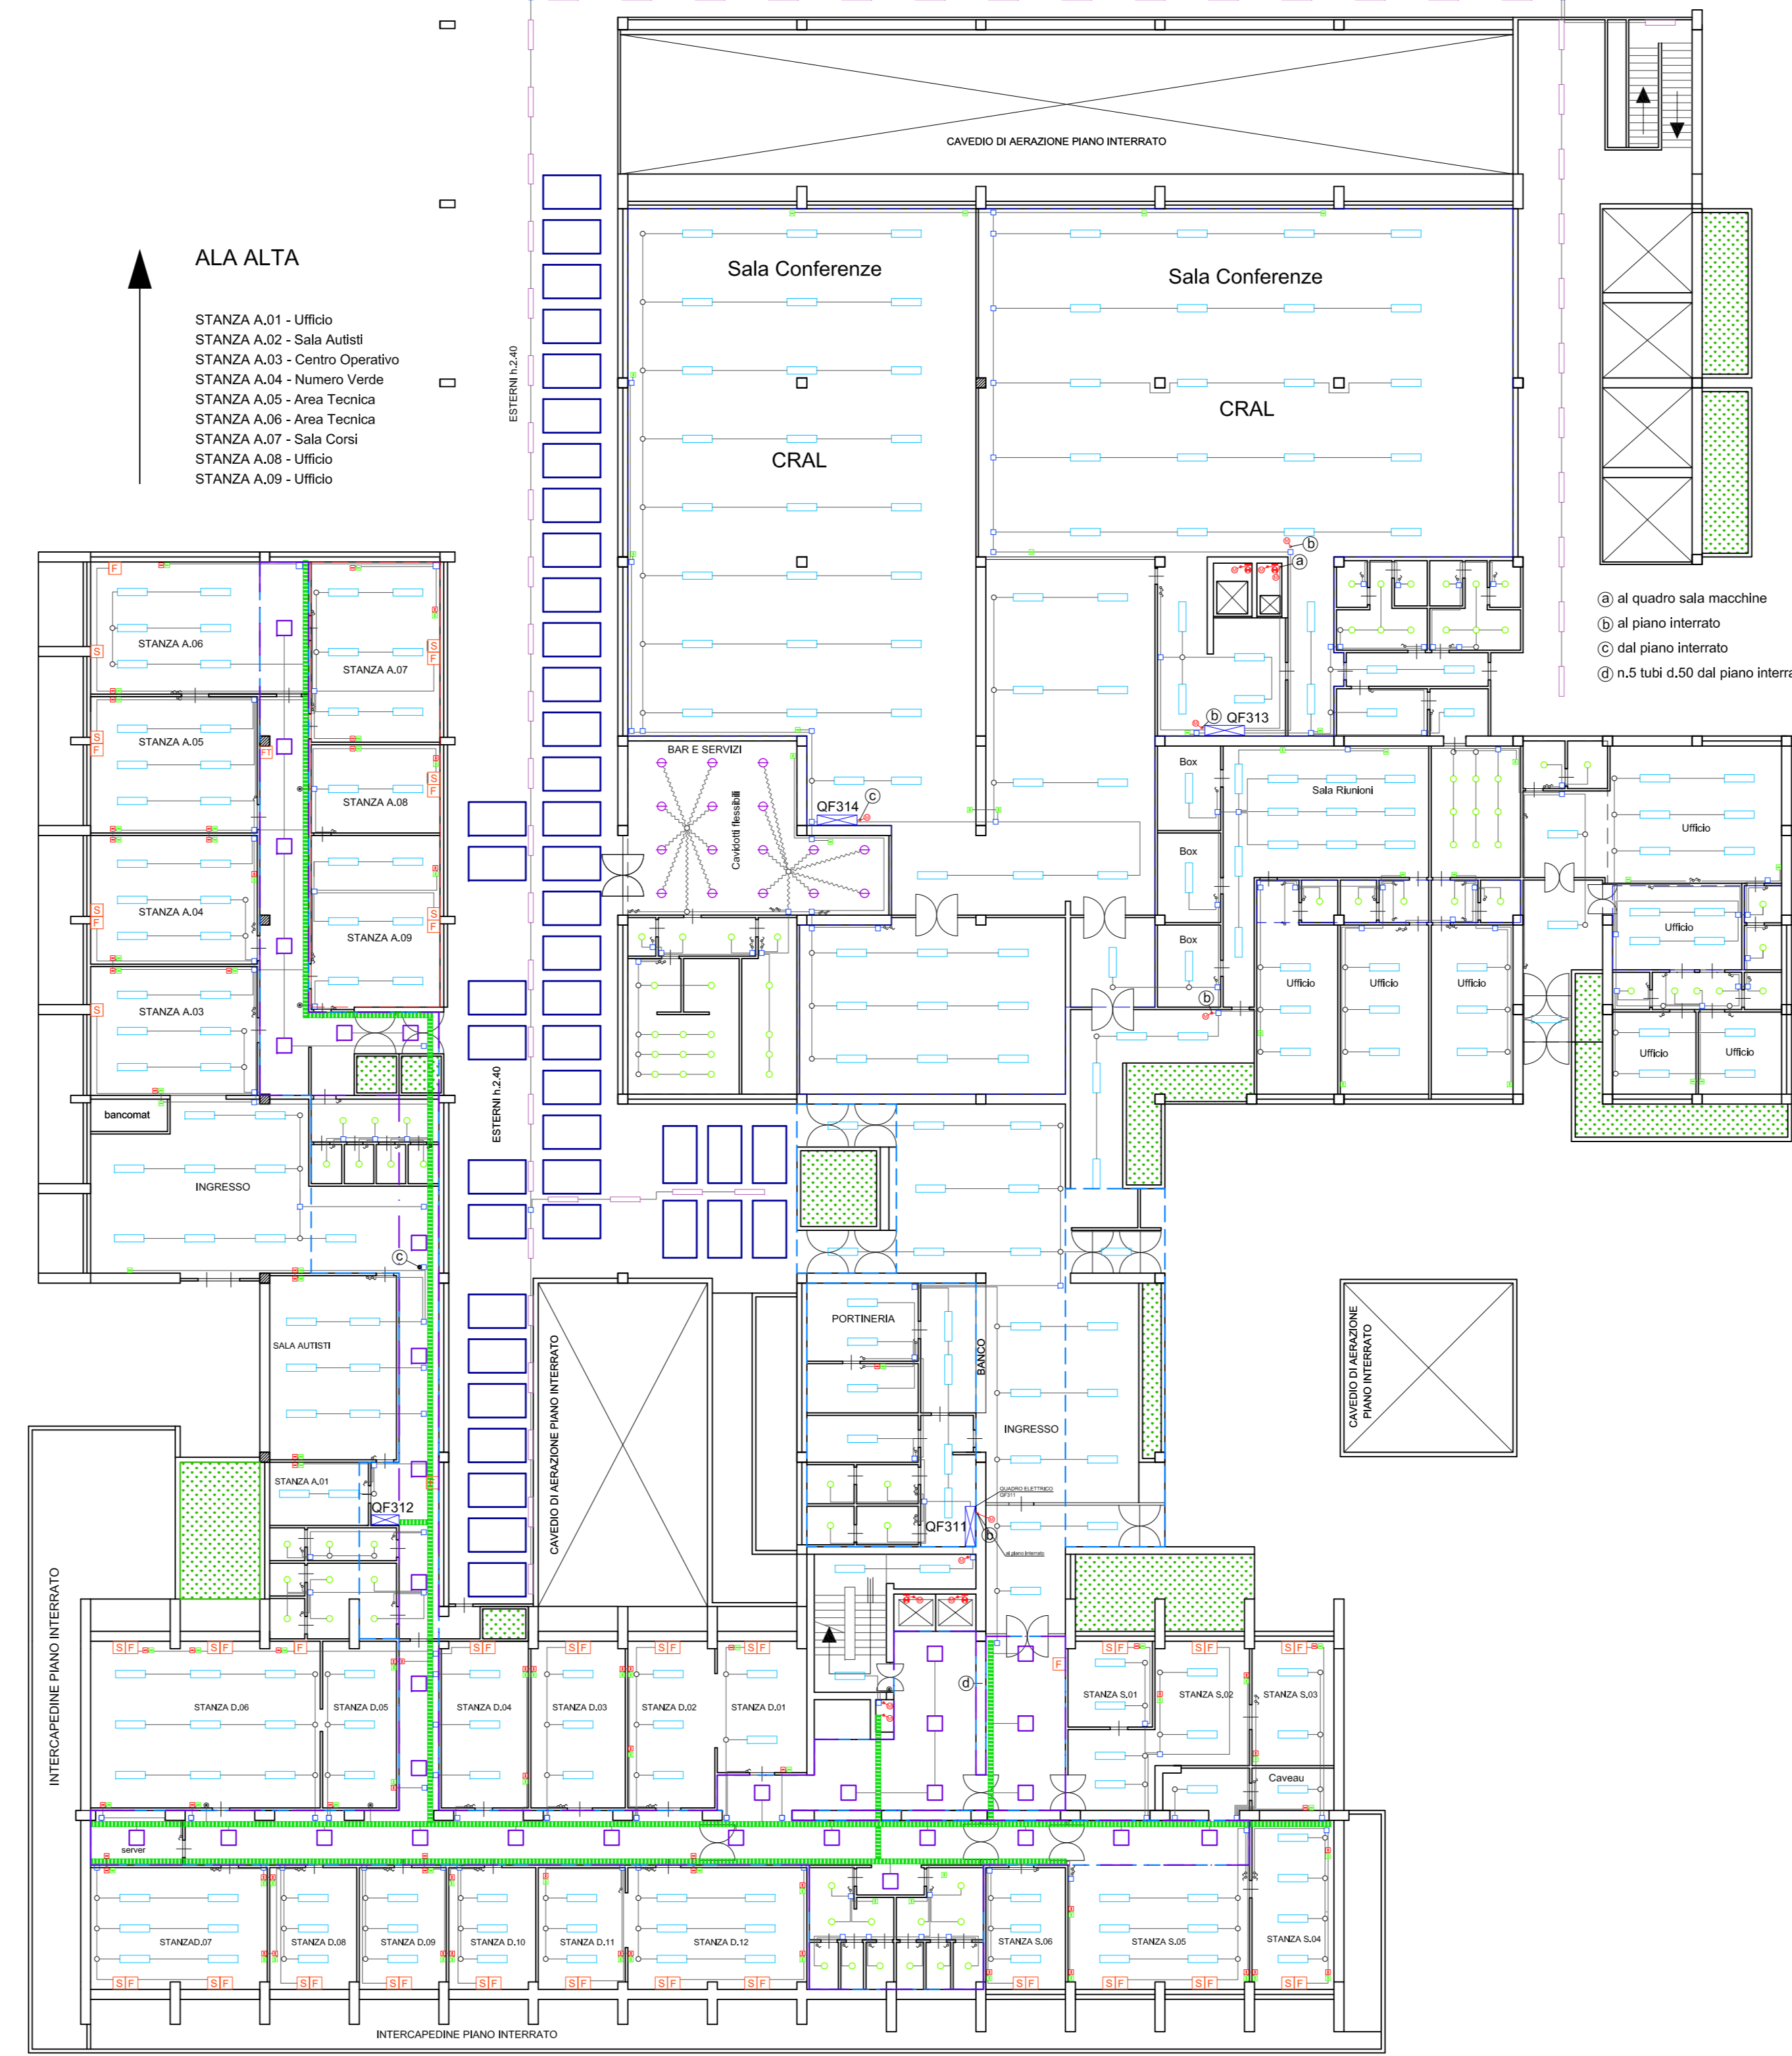

FABBRICATO UFFICI PIANO SECONDO

LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI


- QF311 — ARMADIO IMPIANTI P.T. UFFICI
 QF312 — QUADRO P.T. ALA ALTA - TECNICI
 QF313 — QUADRO BLOCCO CRAL
 QF314 — QUADRO SALA CONFERENZE, BAR
 QF315 — QUADRO PORTINERIA PARCHEGGI

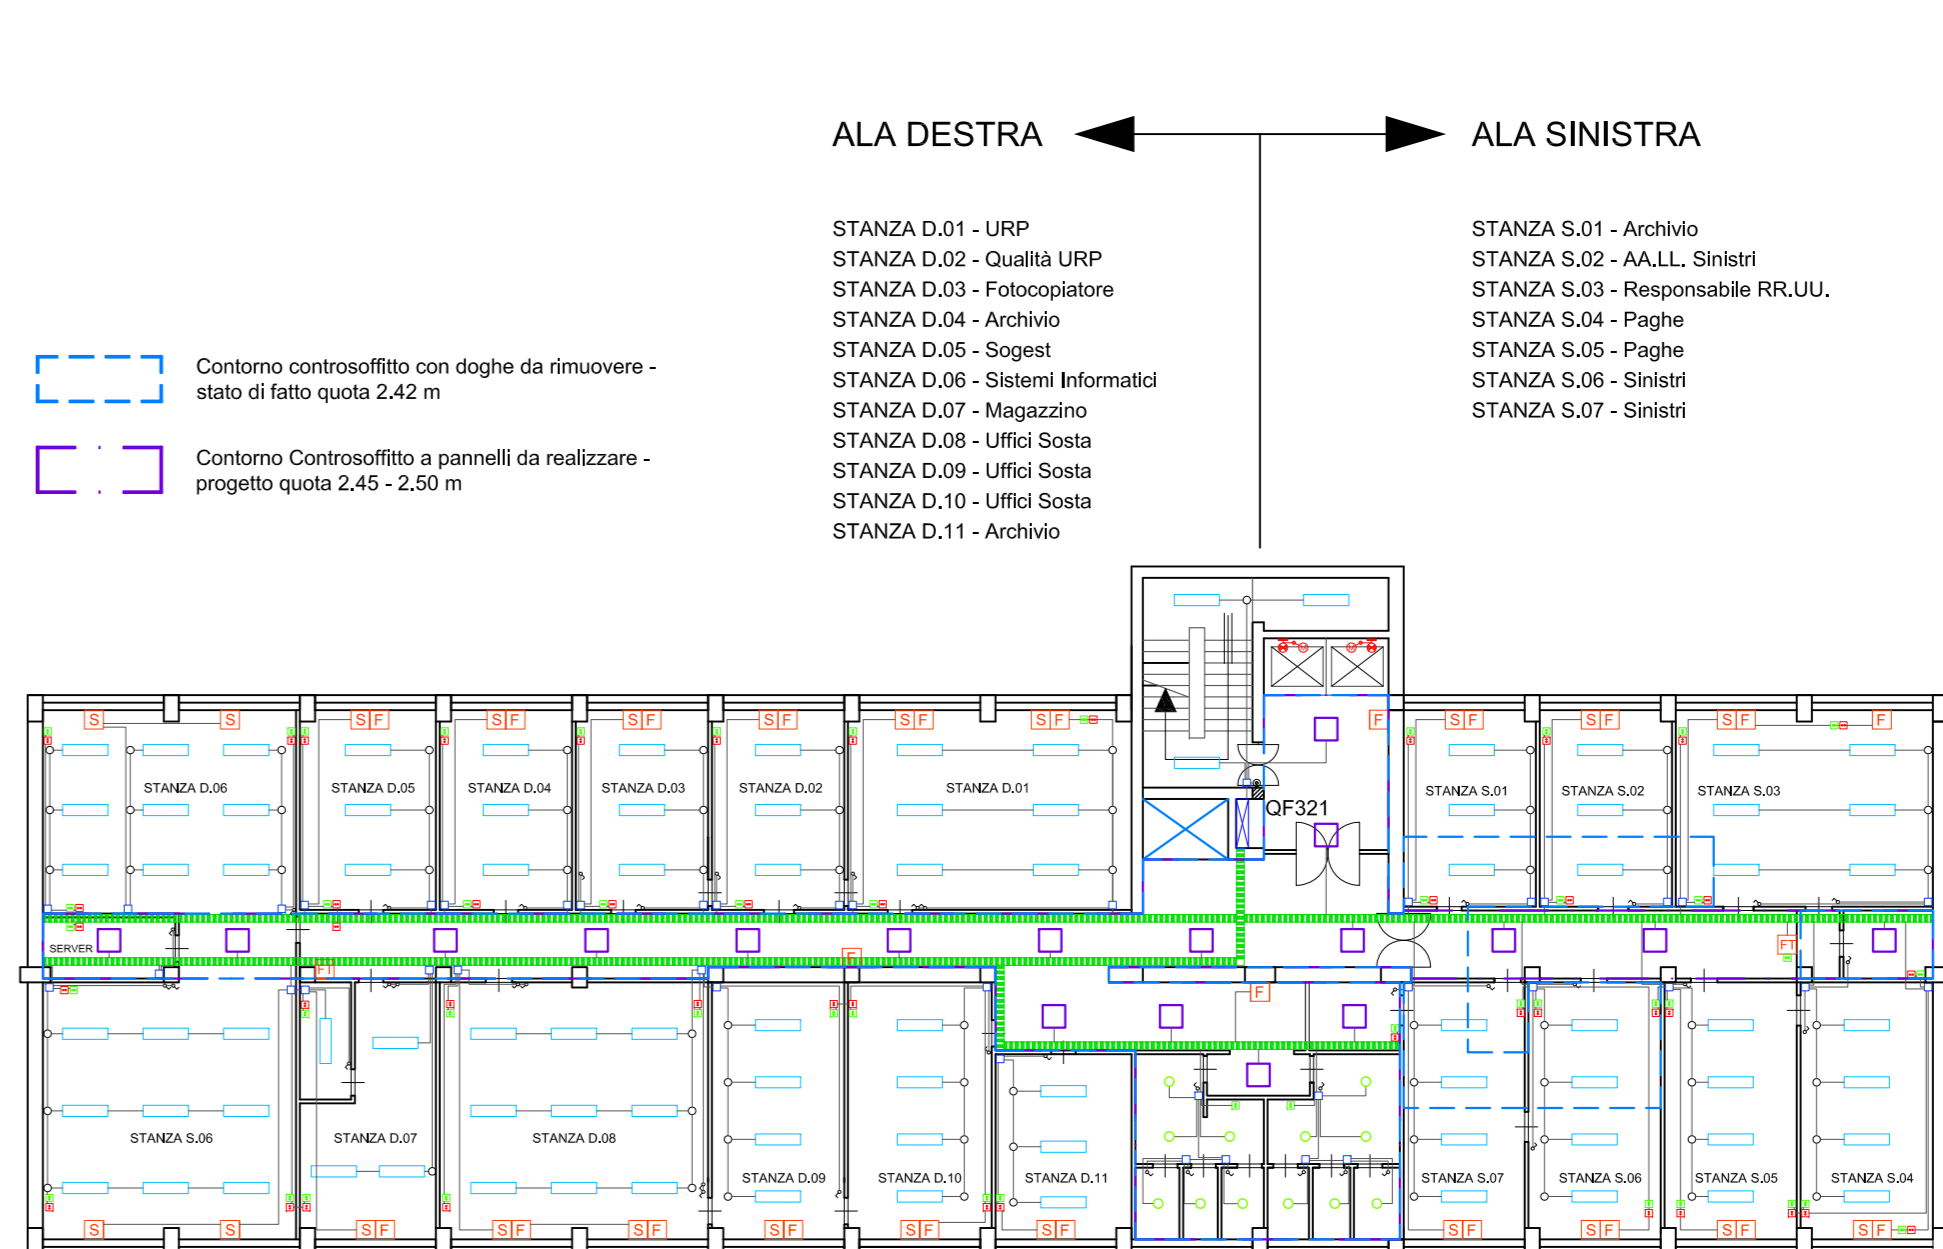

PALAZZINA UFFICI PIANO PRIMO

LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI

- QF321 — ARMADIO IMPIANTI P.1. UFFICI

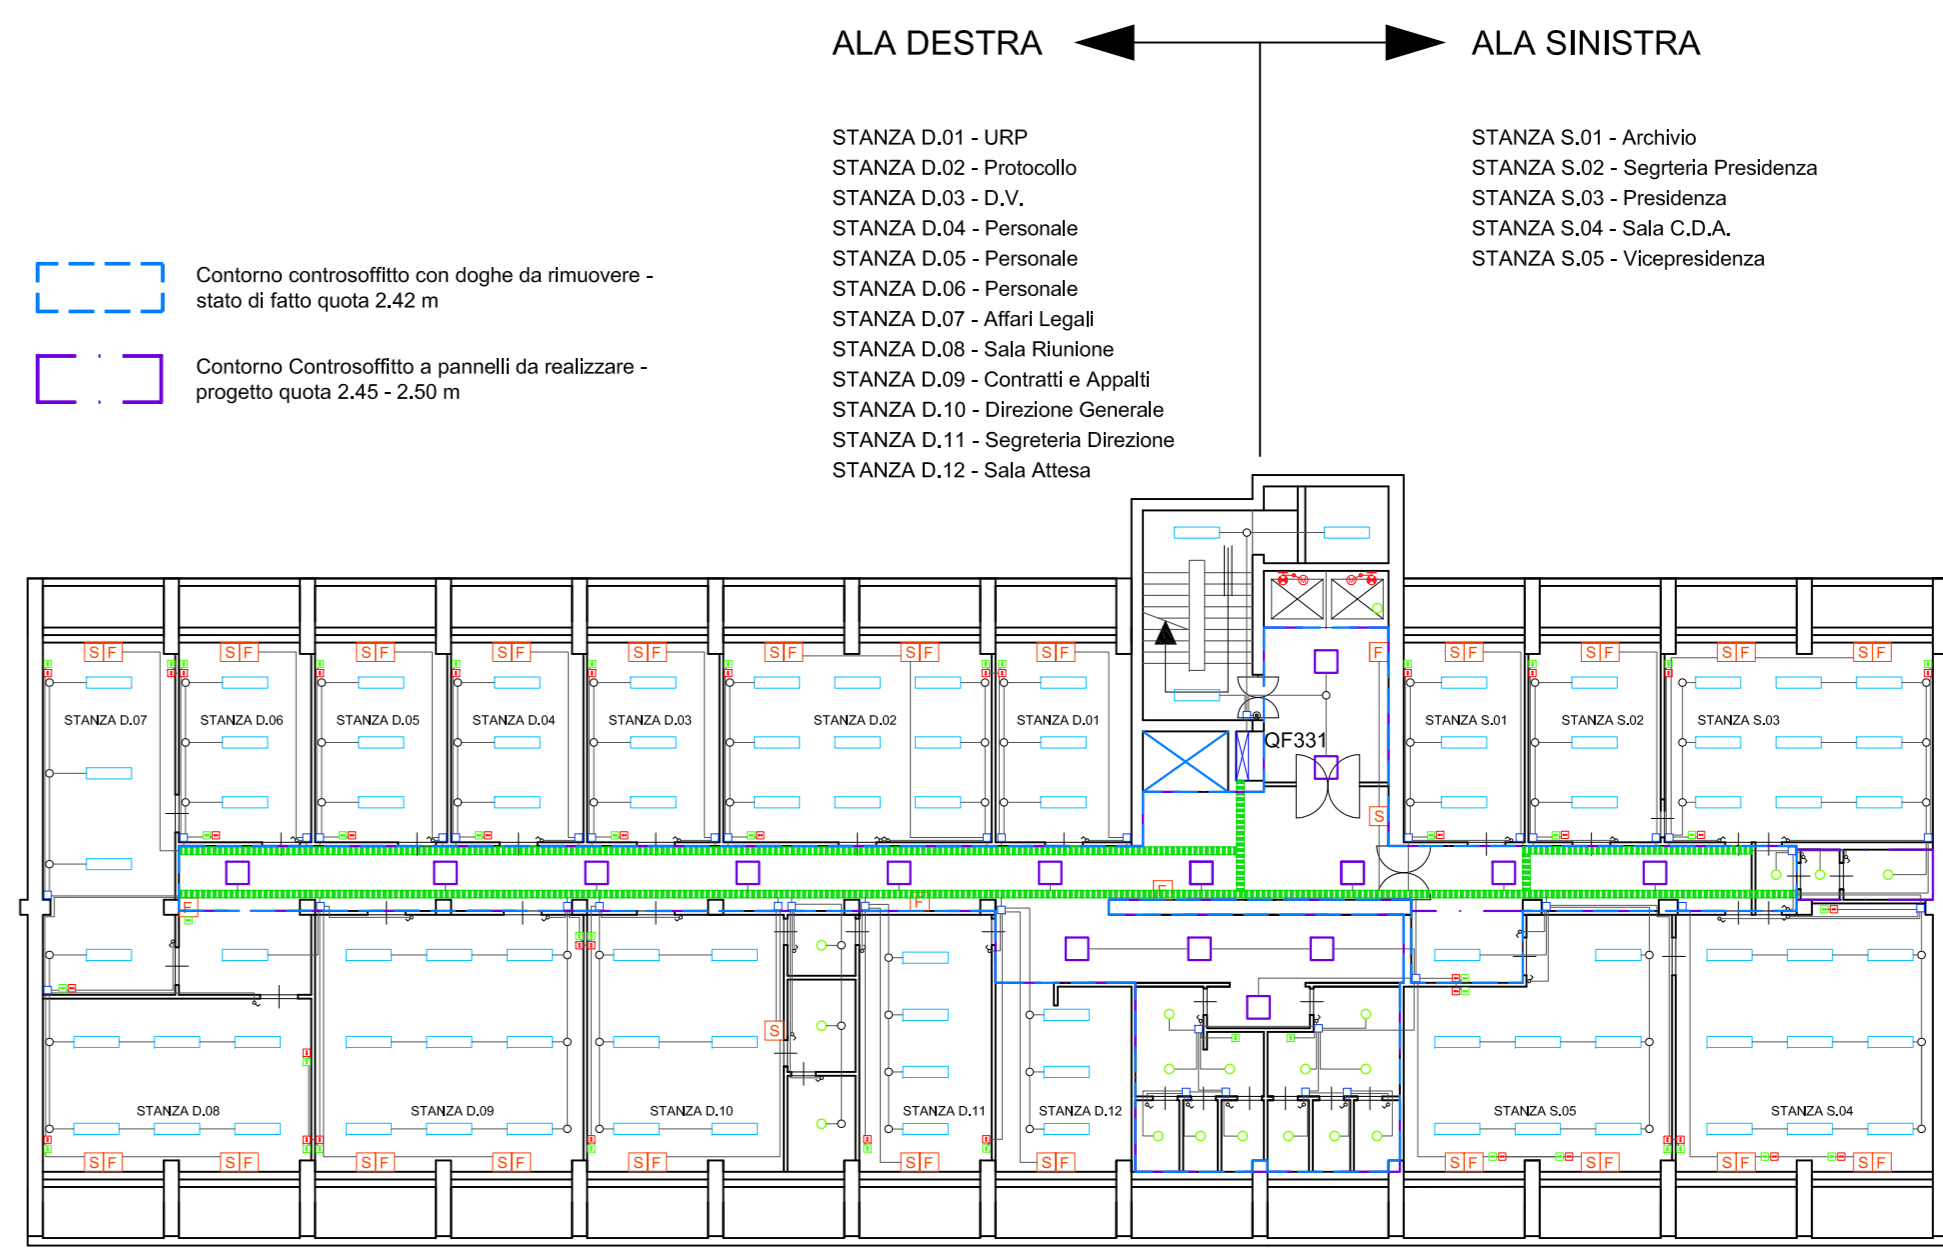

FABBRICATO UFFICI PIANO SECONDO

LEGENDA QUADRI E ARMADI ELETTRICI

- QF331 — ARMADIO IMPIANTI P.2. UFFICI

Comune di BARI

AMTAB S.p.A.
Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.
Viale L. Jacobini, Z.I. - 70123 BARI

LAVORI DI: ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'OFFICINA, UFFICI, CRAL, SIT IN VIA L. JACOBINI, Z.I. BARI, DI PROPRIETÀ DELL'AMTAB S.P.A. - CIG: 6962082BCE

STAZIONE APPALTANTE
AMTAB S.p.A.
Il Direttore Generale - dott. ing. Francesco LUCIBELLO
Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Giuseppe RUTA

Progettazione:
dott. ing. Salvatore TORRE
Via G. Garibaldi, 150 - 00145 Misterbianco (CT)
tel. 095464944 - 330366846 fax. 095305787 - ORDING - CT 3718
salvatore.torre@ingpro.it
ingproesalvatore@gmail.com

Collaborazione: dott. ing. Mariela GUARNIERA - ORDING - CT 7172

Revisione

0	1	2	3	4
---	---	---	---	---

ELABORATO GRAFICO

DRAWING N. 001.043.026

GENNAIO 2018

PROGETTO DEFINITIVO

PLANIMETRIA IMPIANTI
ELETTRICI FABBRICATO 3
- UFFICI
- SERVIZI SOCIALI

SCALA
1:200
TAVOLA
n.21
Elaborato
n.26